

30,00	ad] = 0,8536
25,61]= 54,3387
13,64	
2,96	


0520
ul. R
tel. 55
NIP 9

.....
identyfikacji i oceny ryzyka materiałnego

Imię, nazwisko i podpis osoby

z up. STAP
Shimoda
Inspektor
18. 10. 1941. 12. 12. 1941

atom Z3	
prawo	83,68
[rad]= 0,0059	
[g]= 0,3778	

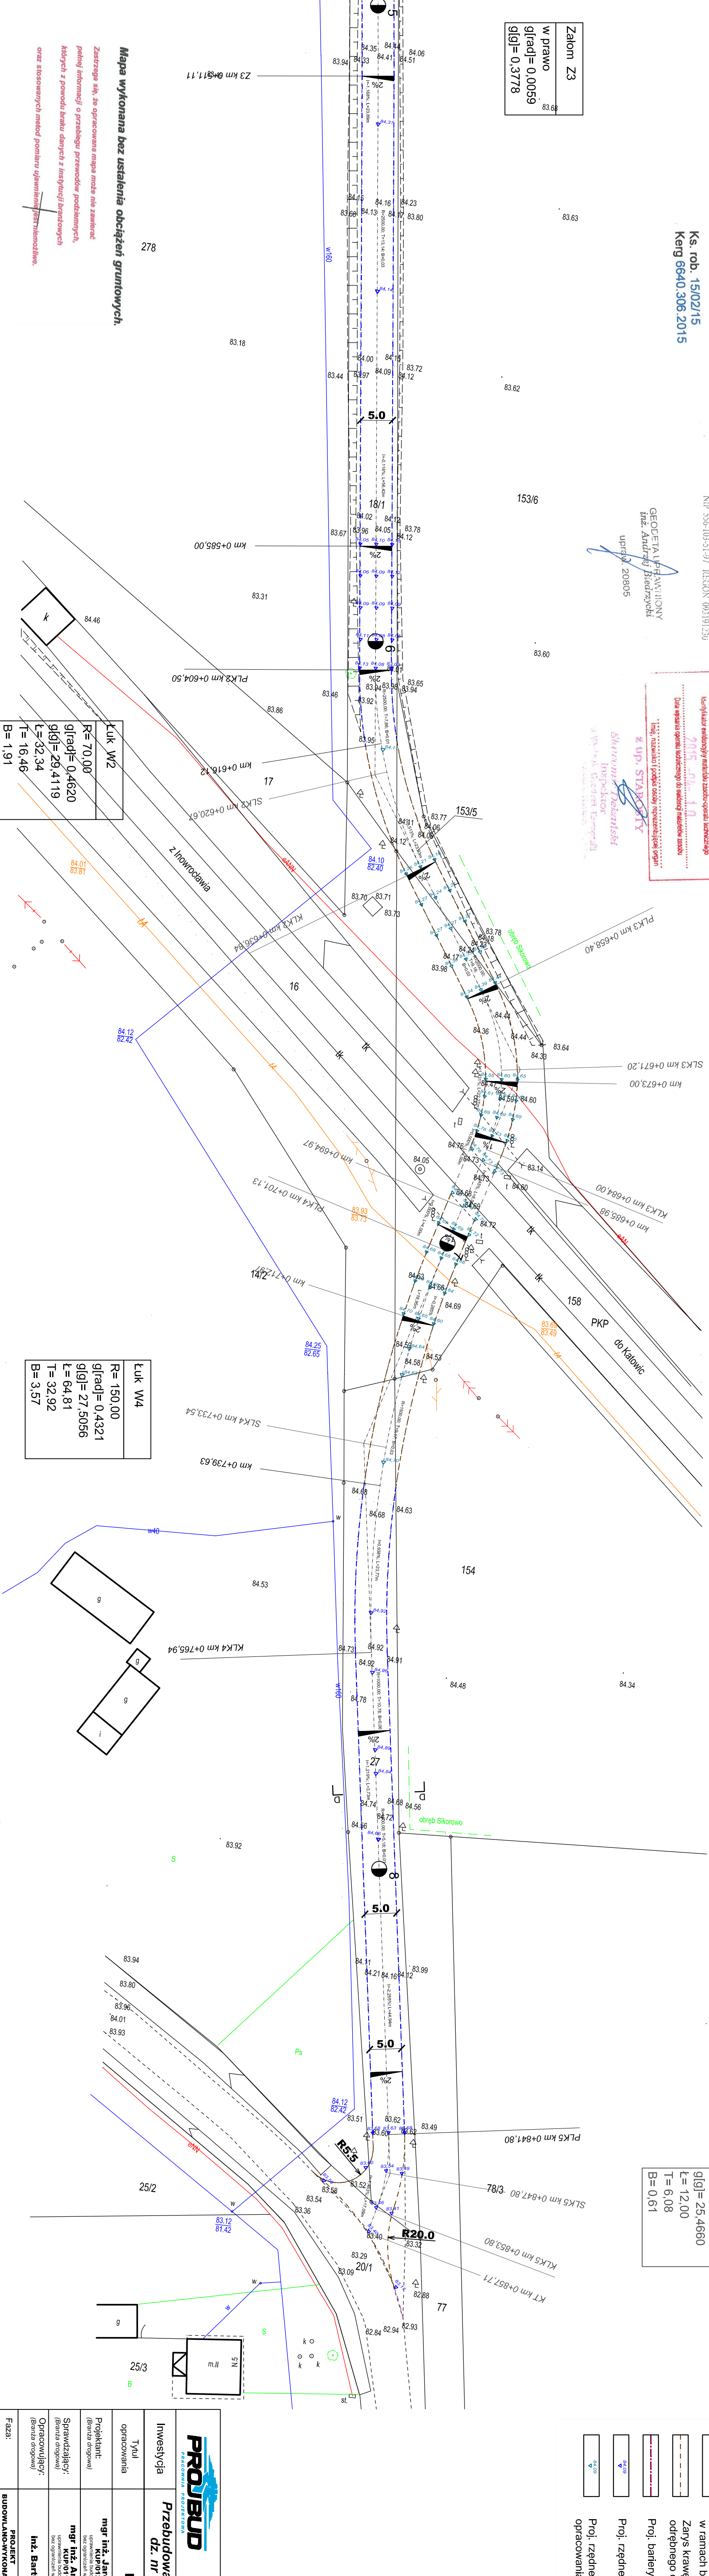

WZ N1
naprawy i prace remontowe

[illegible]