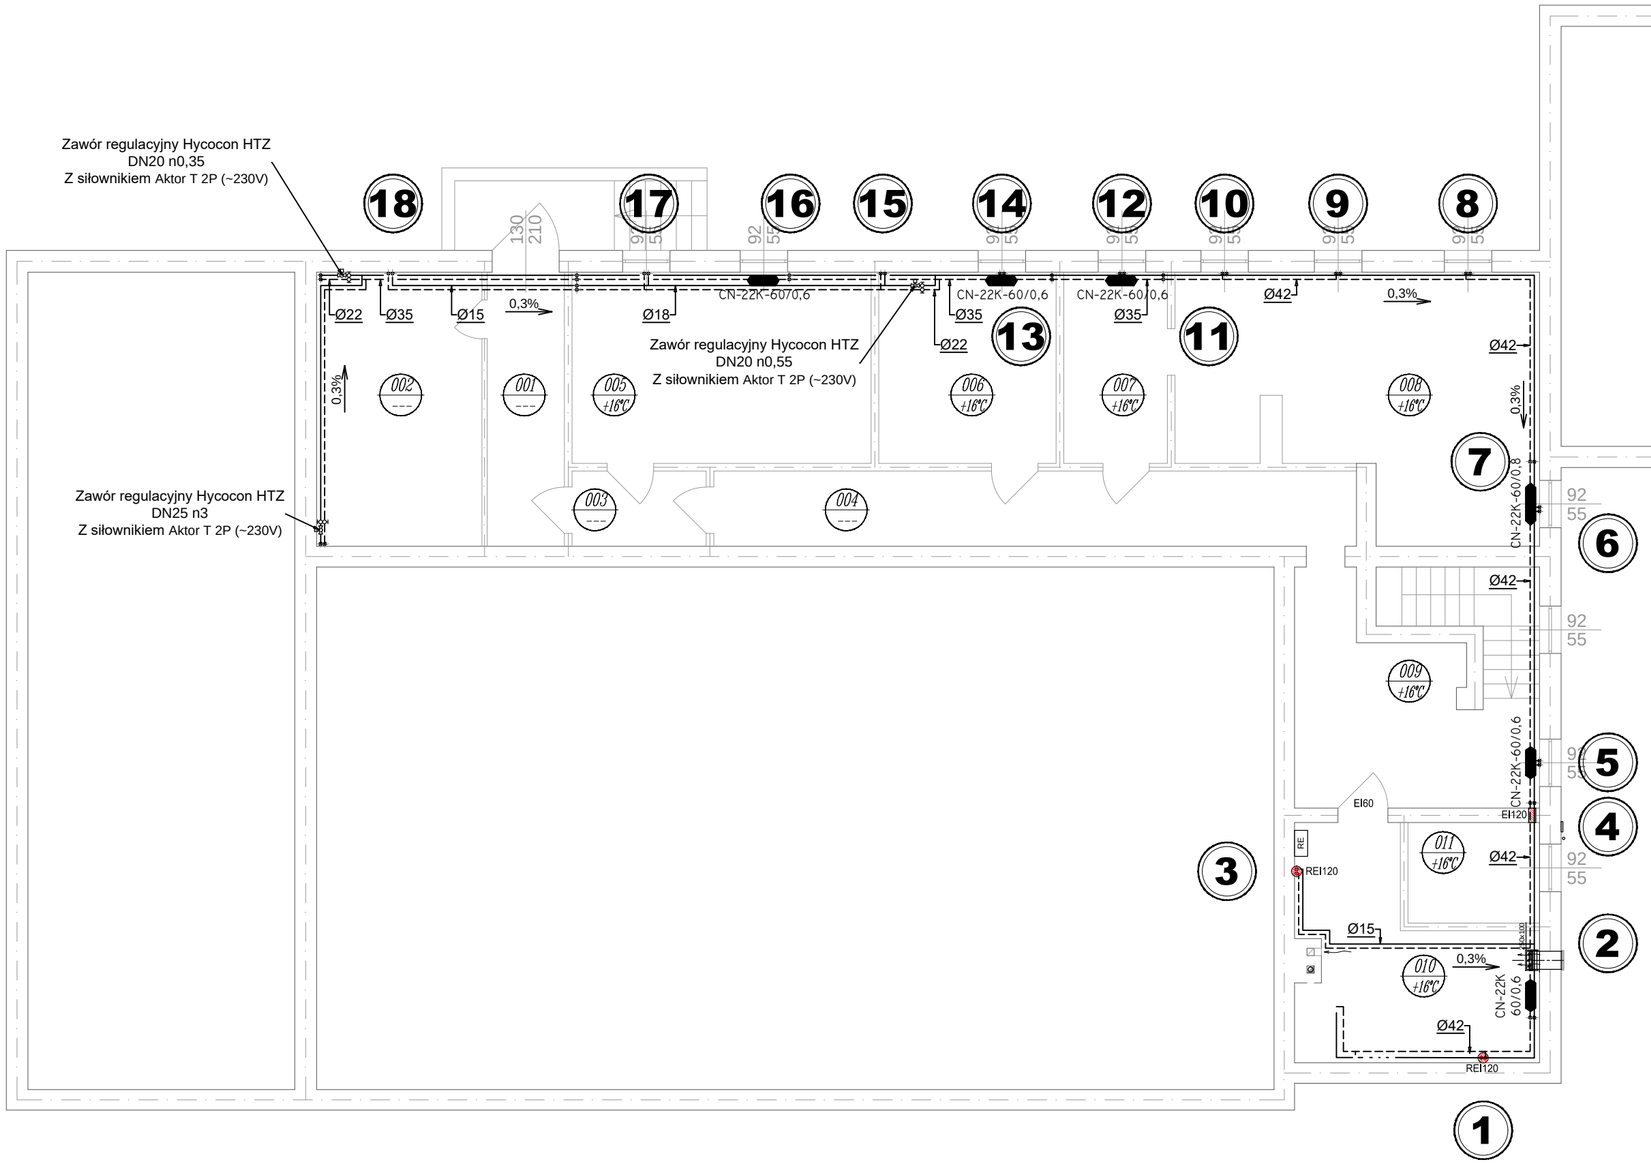

LEGENDA:

CNHT6-30VM2 60/1,0 — Grzejnik stalowy płytowy - higieniczny, ocynkowany

CNT6-22VM-60/1,0 — Grzejnik stalowy płytowy

LLV-4-075V 30 EL. — Grzejnik stalowy członowy

UWAGA:

1. IZOLACJA TERMICZNA:

- Przewody rozprowadzajace w piwnicy oraz piony izolować otulinami z wełny skalnej, pokrytymi folią aluminiową w kolorze szarym z zakładką samoprzylepną PAROC Hvac Grey Coat (λ=0,036W/K):
  - Ø15 - 20mm
  - Ø18 - 20mm
  - Ø22 - 20mm
  - Ø28 - 30mm
  - Ø35 - 30mm
  - Ø42 - 40mm

zakład inżynierii środowiska
ul. Roosevelta 15/3c, 88–100 Inowrocław tel. (52) 355 22 15, www.zis.net.pl

Tytuł zadania:	Termomodernizacja budynku Domu Kutury w Łojewie
Tytuł projektu:	Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Łojewie.
Tytuł rysunku:	**Rzut piwnicy - instalacja c.o.**
Obiekt/adres:	**Dom Kultury** w Łojewie Łojewo 34a, 88-100 Inowrocław
Inwestor:	Gmina Inowrocław ul. Kr. Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław

Projektował:	mgr inż. Jacek Miklas	ABIT-II-7131-39/2001	20.12.2015	Data
Sprawdził:	mgr inż. Marek Drążkowski	WRR-I-7131-24/02	20.12.2015	Podpis

Faza	Skala	Arkusz
PB/PW	1:100	3

1740x297