




Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q1	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku			101	102	103	104		201	202
Opis	Wyłącznik główny	Ochronnik	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Gniazda 230V	Gniazda 230V
Przekrój przewodu	35		1,5	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5
Typ kabla	YAKY 4x		YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x		YDY 3x	YDY 3x

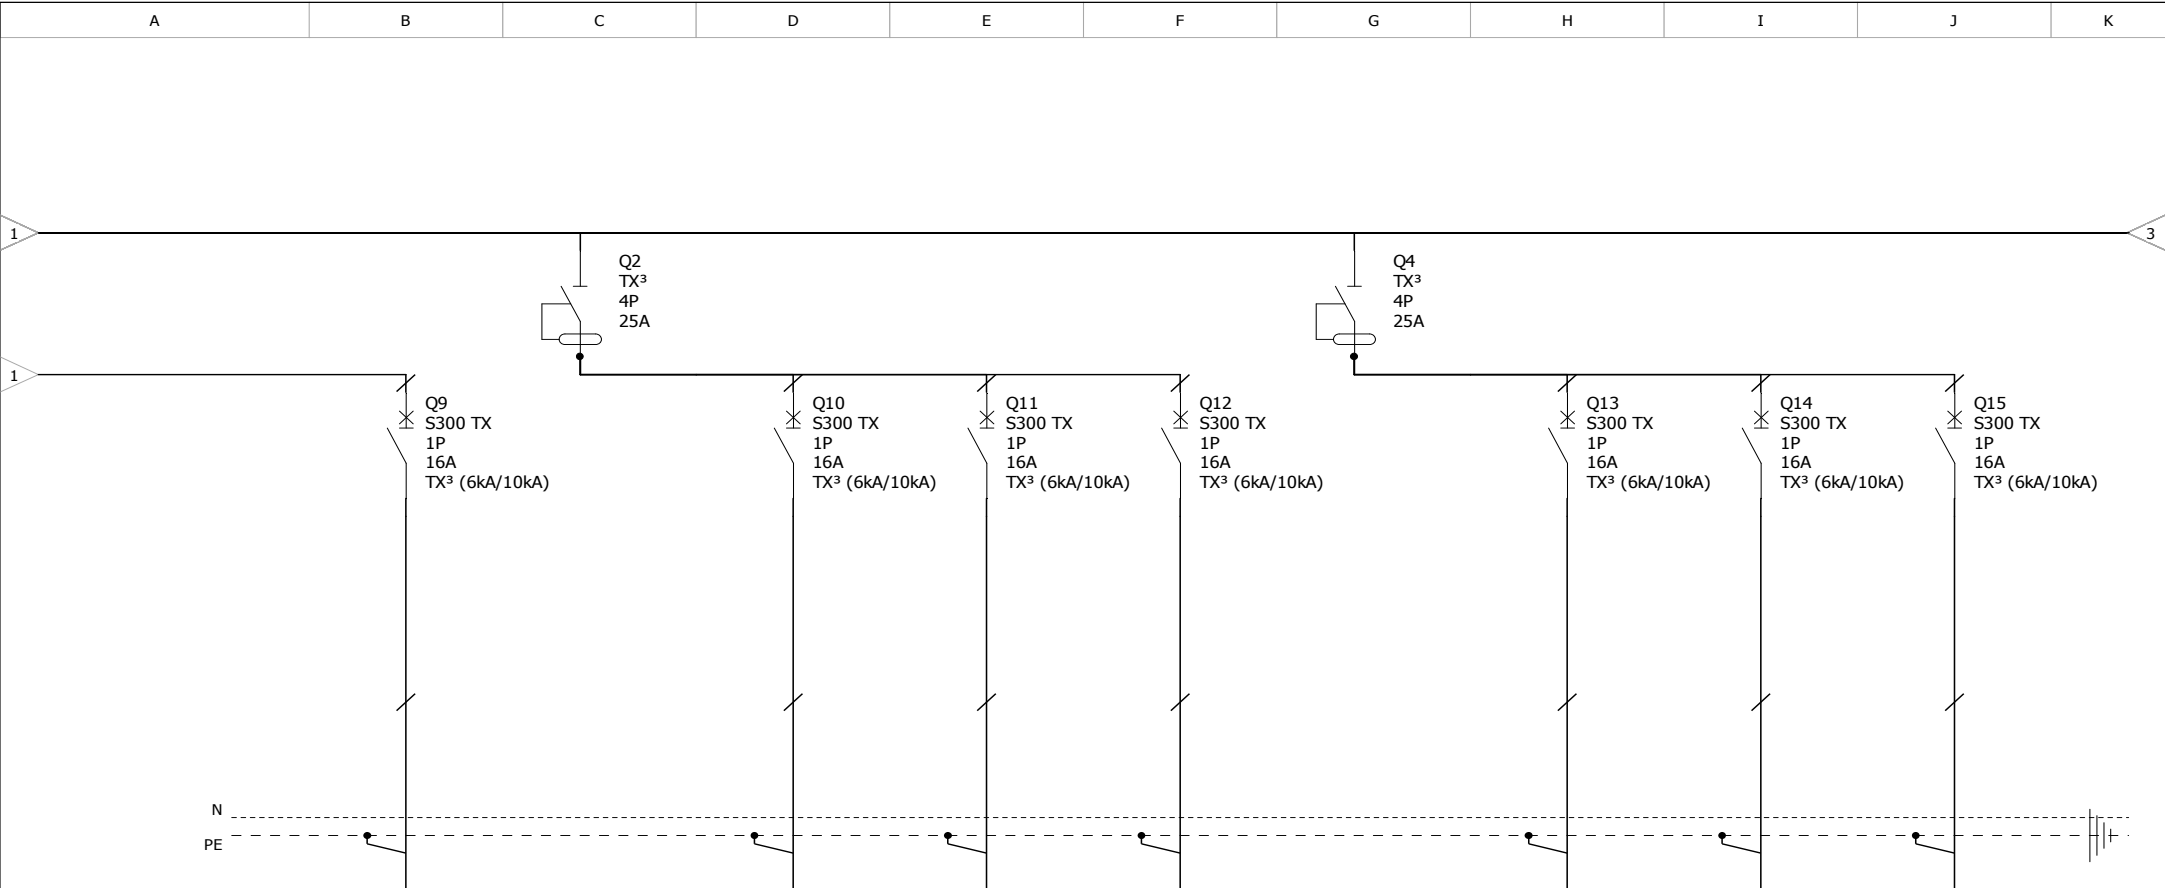

Oznaczenie urządzenia	Q9	Q2	Q10	Q11	Q12	Q4	Q13	Q14	Q15
Oznaczenie zacisku	203		204	205	206		207	208	209
Opis	Gniazda 230V	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V
Przekrój przewodu	2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
Typ kabla	YDY 3x		YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x		YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x

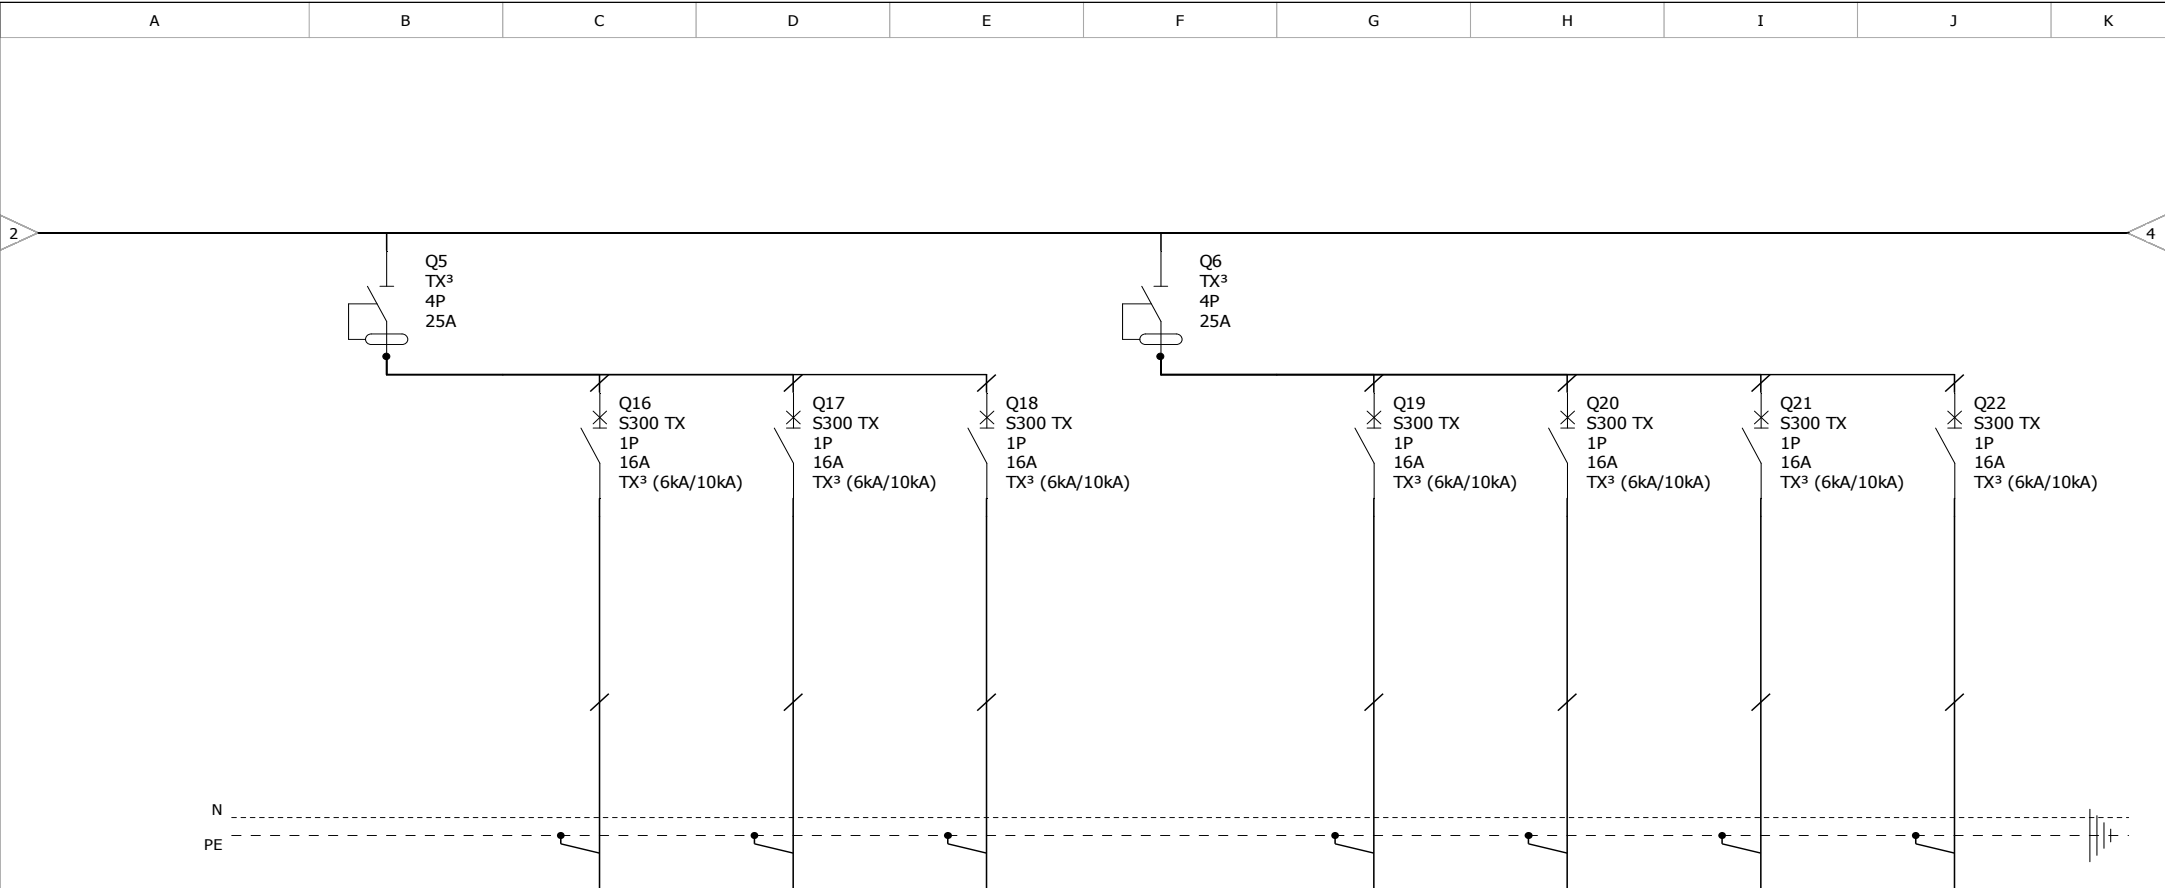

Oznaczenie urządzenia	Q5	Q16	Q17	Q18	Q6	Q19	Q20	Q21	Q22
Oznaczenie zacisku		210	211	212		213	214	215	216
Opis	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V
Przekrój przewodu		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5
Typ kabla		YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x		YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x	YDY 3x

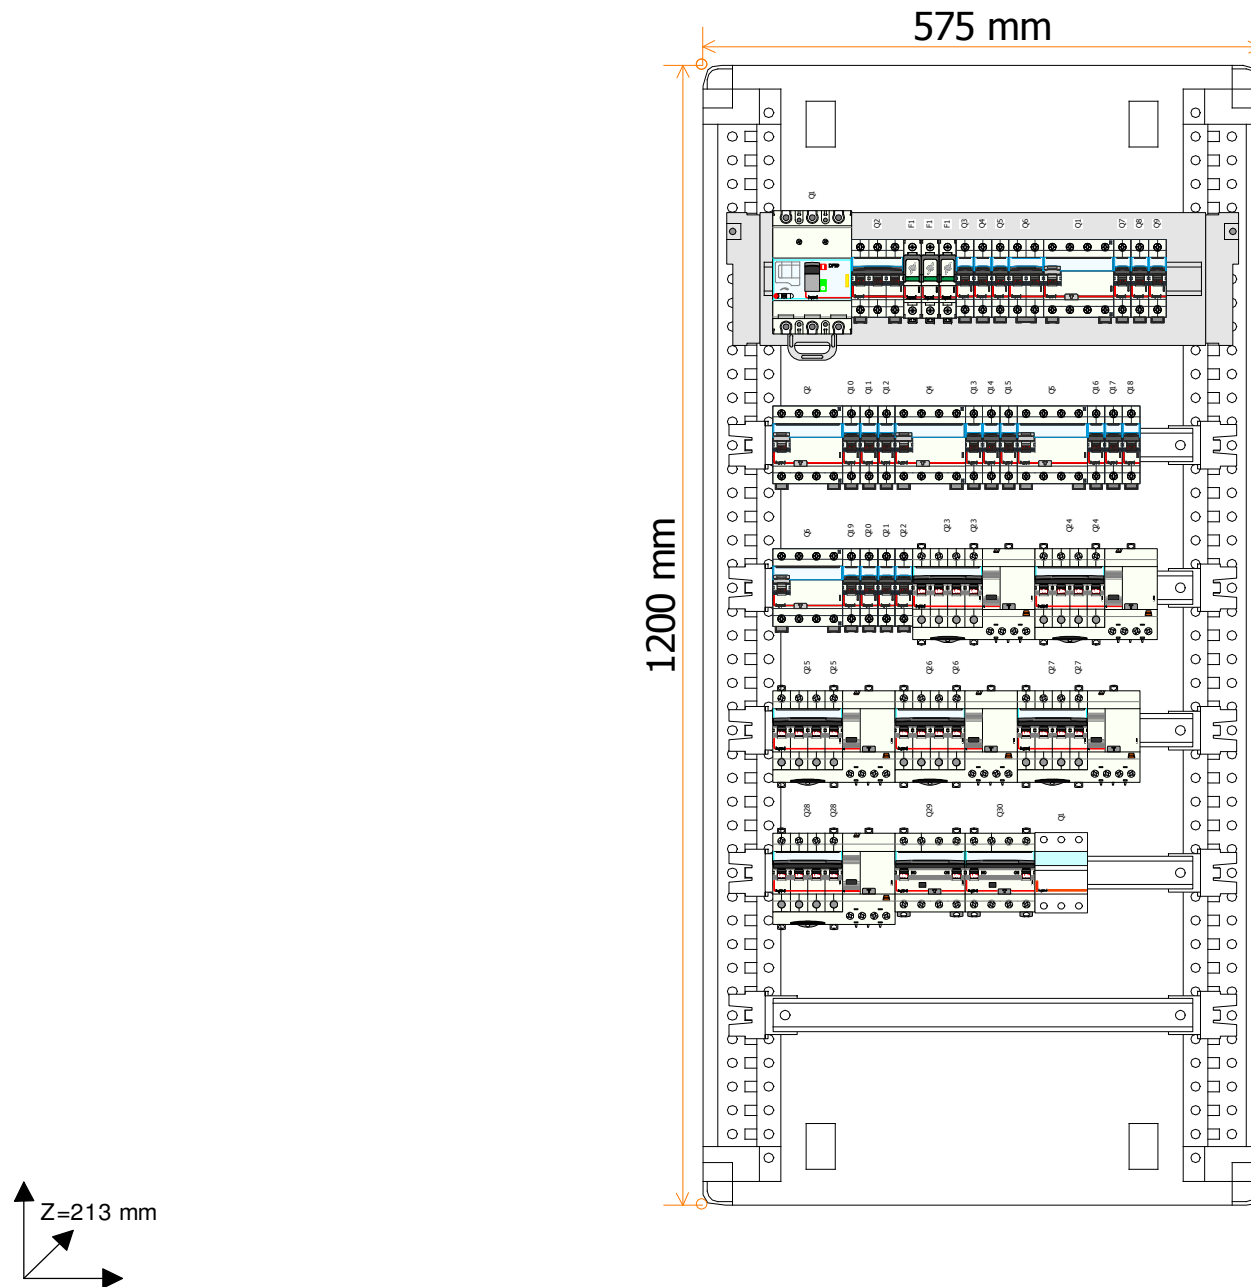

	06 RYS E03	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
		Data:		A		D	
		RG		Autor:		AKS	Nr. akusza: 5 / 5