



WYKOP POD PRZYŁĄCZE GAZU PŁYNNEGO PROPAN

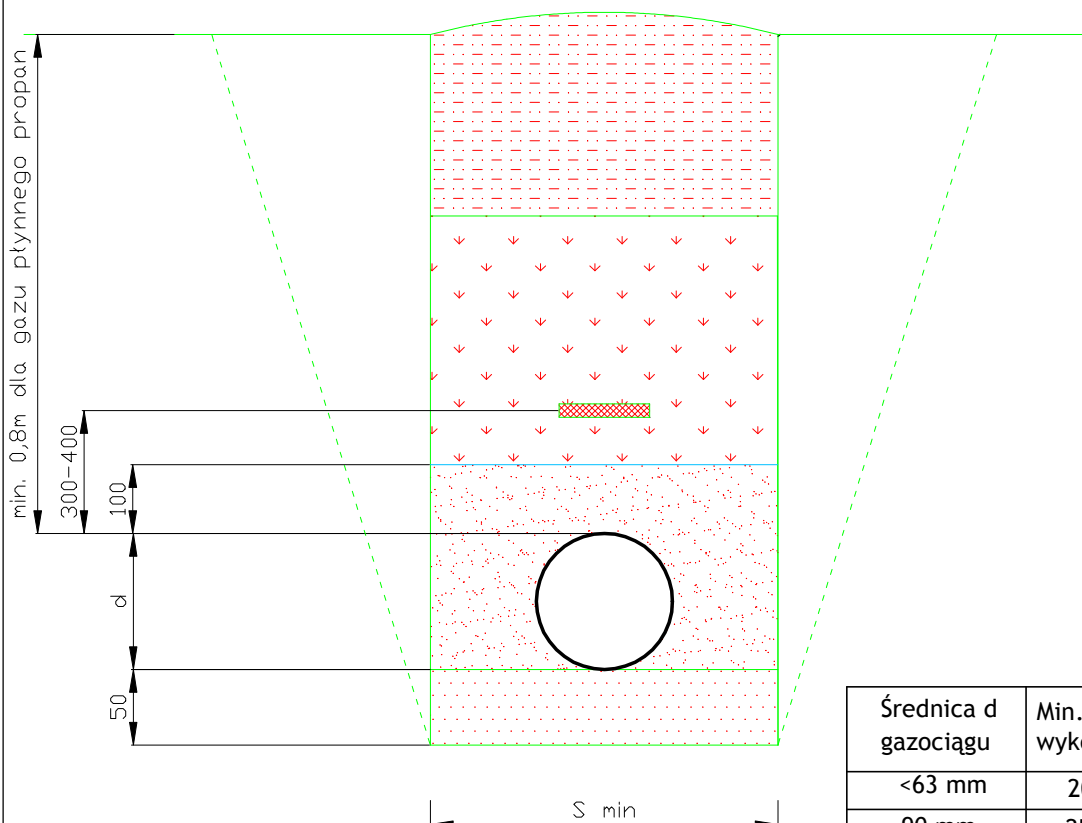


| Średnica d gazociągu | Min. szerokość wykopu S min. |
|----------------------|------------------------------|
| <63 mm | 20cm |
| 90 mm | 25cm |
| 125 mm | 25cm |
| 160 mm | 30cm |
| 200 mm | 35cm |
| 222 mm | 40cm |



- Warstwa uprawna



- Zасыпка gruntem rodzimym



- Ochronna warstwa piasku -
nadsypka min. 100 mm



- Warstwa wyrównawcza z piasku -
podsypka min. 50 mm



- Taśma ostrzegawcza

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| GRAFCAD Szymon Siwka Os. Wł.Łokietka 28/9 62-200 Gniezno TEL. 609-773-131 | | | | | |
| | Branża: | SANITARNA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| Inwestor: | Urząd Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, | | | | |
| Adres budowy: | Łojewo, gm. Inowrocław, działki: nr 132/3 i 195/9 | | | | |
| Nazwa inwestycji: | BUDOWA INKUBATORA PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO | | | | |
| Projektant: | inż. Stefan Miliński | | upr. budowane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr ewid. 143/75/PW | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Andrzej Kulesa | | upr. budowane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr ewid. WKP/0271/POOS/04 | | |
| Opracował | mgr inż. Szymon Siwka | | | | |
| Treść rysunku: | WYKOP POD PRZYŁĄCZE GAZU PŁYNNEGO V=2700L | | | | |
| Data opracowania | 13.10.2017R | nr rysunku | S - 11 | skala | 1 : 50 |