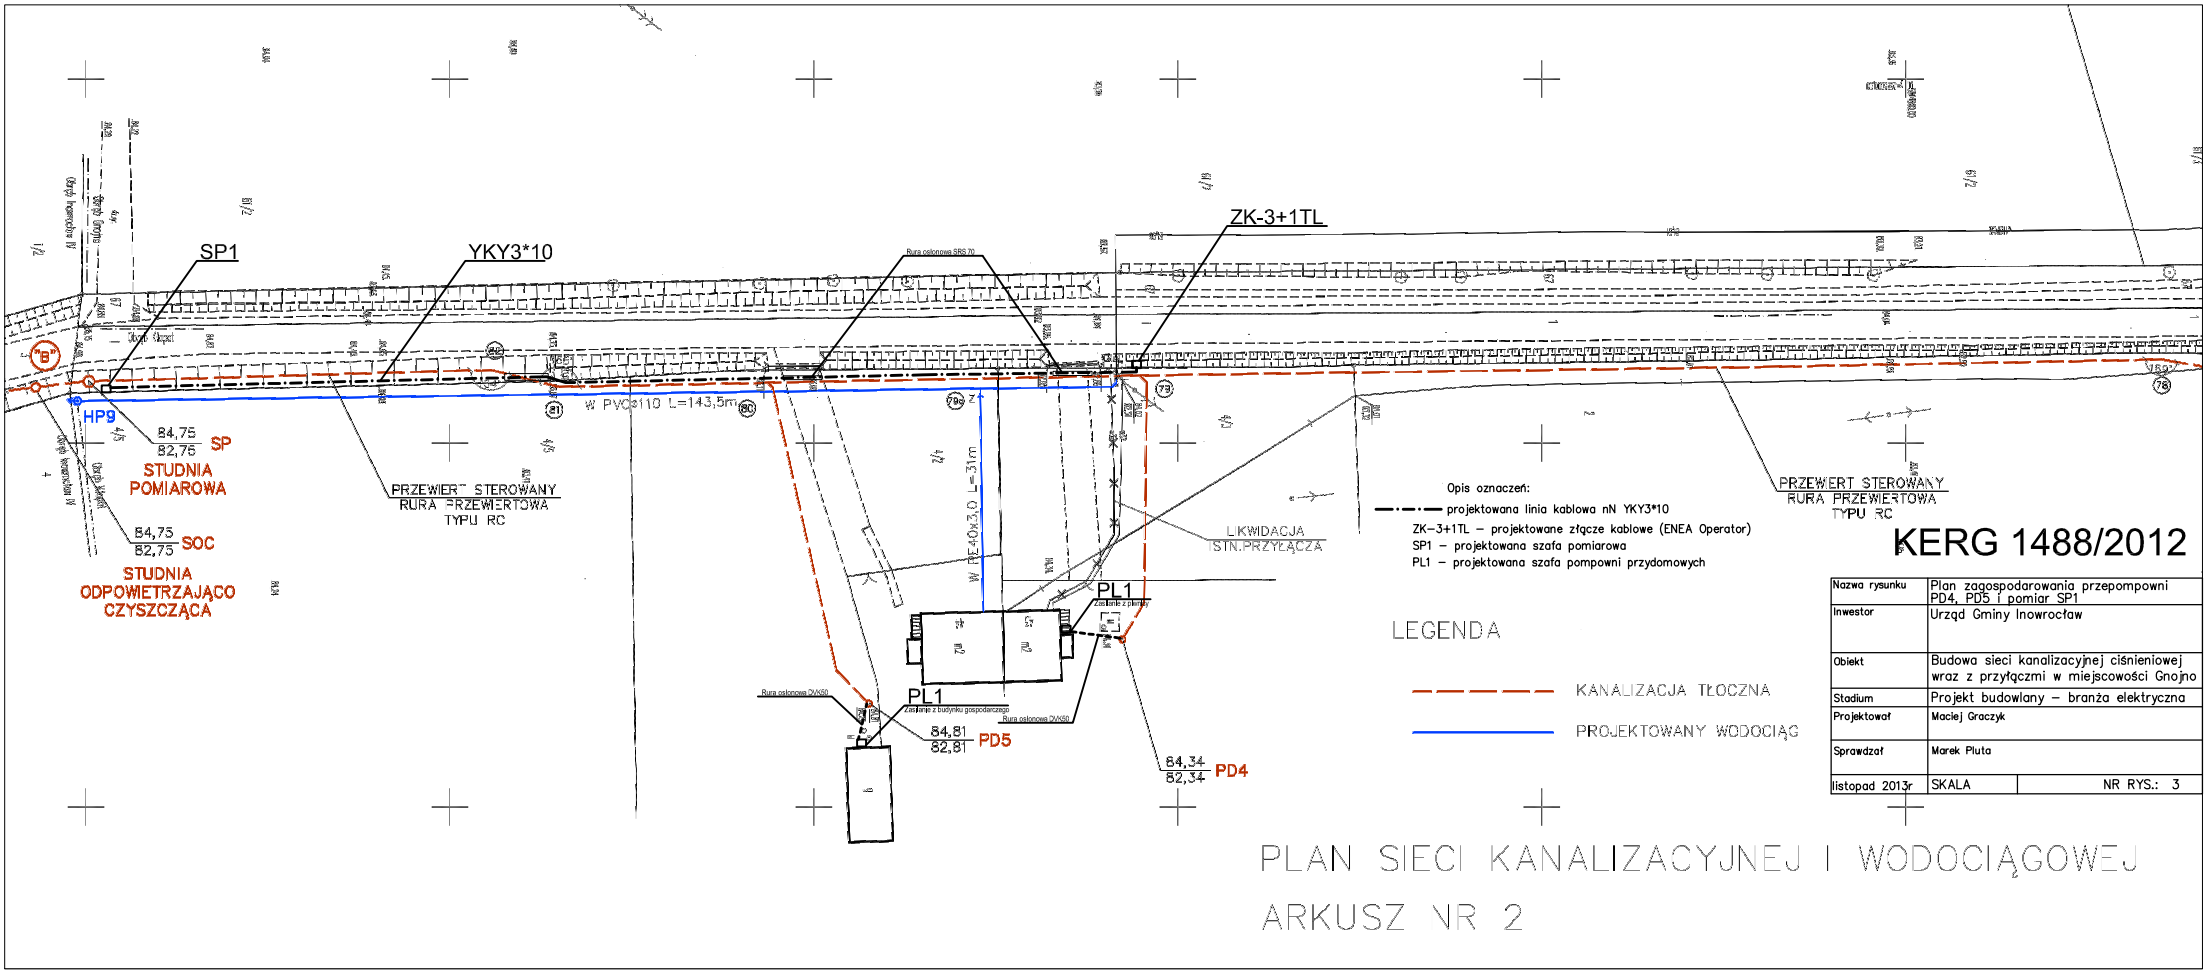
SP1
YKY3*10
ZK-3+1TL
HP9
84,75
82,75
SP
STUDNIA
POMIAROWA
84,75
82,75
SOC
STUDNIA
ODPOWIETRZAJĄCO
CZYSZCZĄCA
PRZEWIERT STEROWANY
RURA PRZEWIERTOWA
TYPU RC
W PVC ø110 L=143,5m
W PE40x3,0 L=31m
LIKWIDACJA
ISTN.PRZYŁĄCZA
PL1
Zasilanie z budynku gospodarczego
PL1
Zasilanie z pkt.nr
84,81
82,81
PD5
84,34
82,34
PD4
PRZEWIERT STEROWANY
RURA PRZEWIERTOWA
TYPU RC
Opis oznaczeń:
projektowana linia kablowa nN YKY3*10
ZK-3+1TL – projektowane złącze kablowe (ENEA Operator)
SP1 – projektowana szafa pomiarowa
PL1 – projektowana szafa pompowni przydomowych
LEGENDA
KANALIZACJA TŁOCZNA
PROJEKTOWANY WODOCIĄG
KERG 1488/2012
Nazwa rysunku
Plan zagospodarowania przepompowni PD4, PD5 i pomiar SP1
Inwestor
Urząd Gminy Inowrocław
Obiekt
Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączmi w miejscowości Gnojno
Stadium
Projekt budowlany – branża elektryczna
Projektował
Maciej Graczyk
Sprawdzał
Marek Pluta
listopad 2013r
SKALA
NR RYS.: 3
PLAN SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ
ARKUSZ NR 2