



Istniejąca rozdzielnica
w danym budynku projek. przepompowni

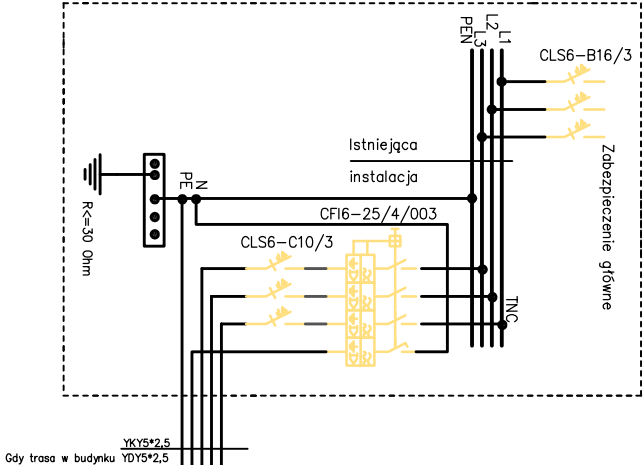

Przepompownie PD1, PD4, PD5

Projektowano rozdzielnica-zasilanie PL1

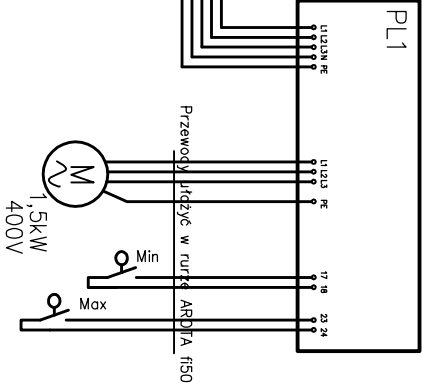

Jeżeli instalacja budynku nie jest zabezpieczona
wyłącznikiem różnicowym to należy zastosować wyłącznik
zgodnie ze schematem (30mA)

Nazwa rysunku	Schemat zasilania szafki PL1 przepompowni PD1, PD4, PD5		
Inwestor	Urząd Gminy Inowrocław		
Obiekt	Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami		
Stadium	Projekt budowlany – branża elektryczna		
Projektował	Maciej Graczyk		
Sprawdzał	Marek Piłta		
listopad 2013r	SKALA		NR RYS.: 6