

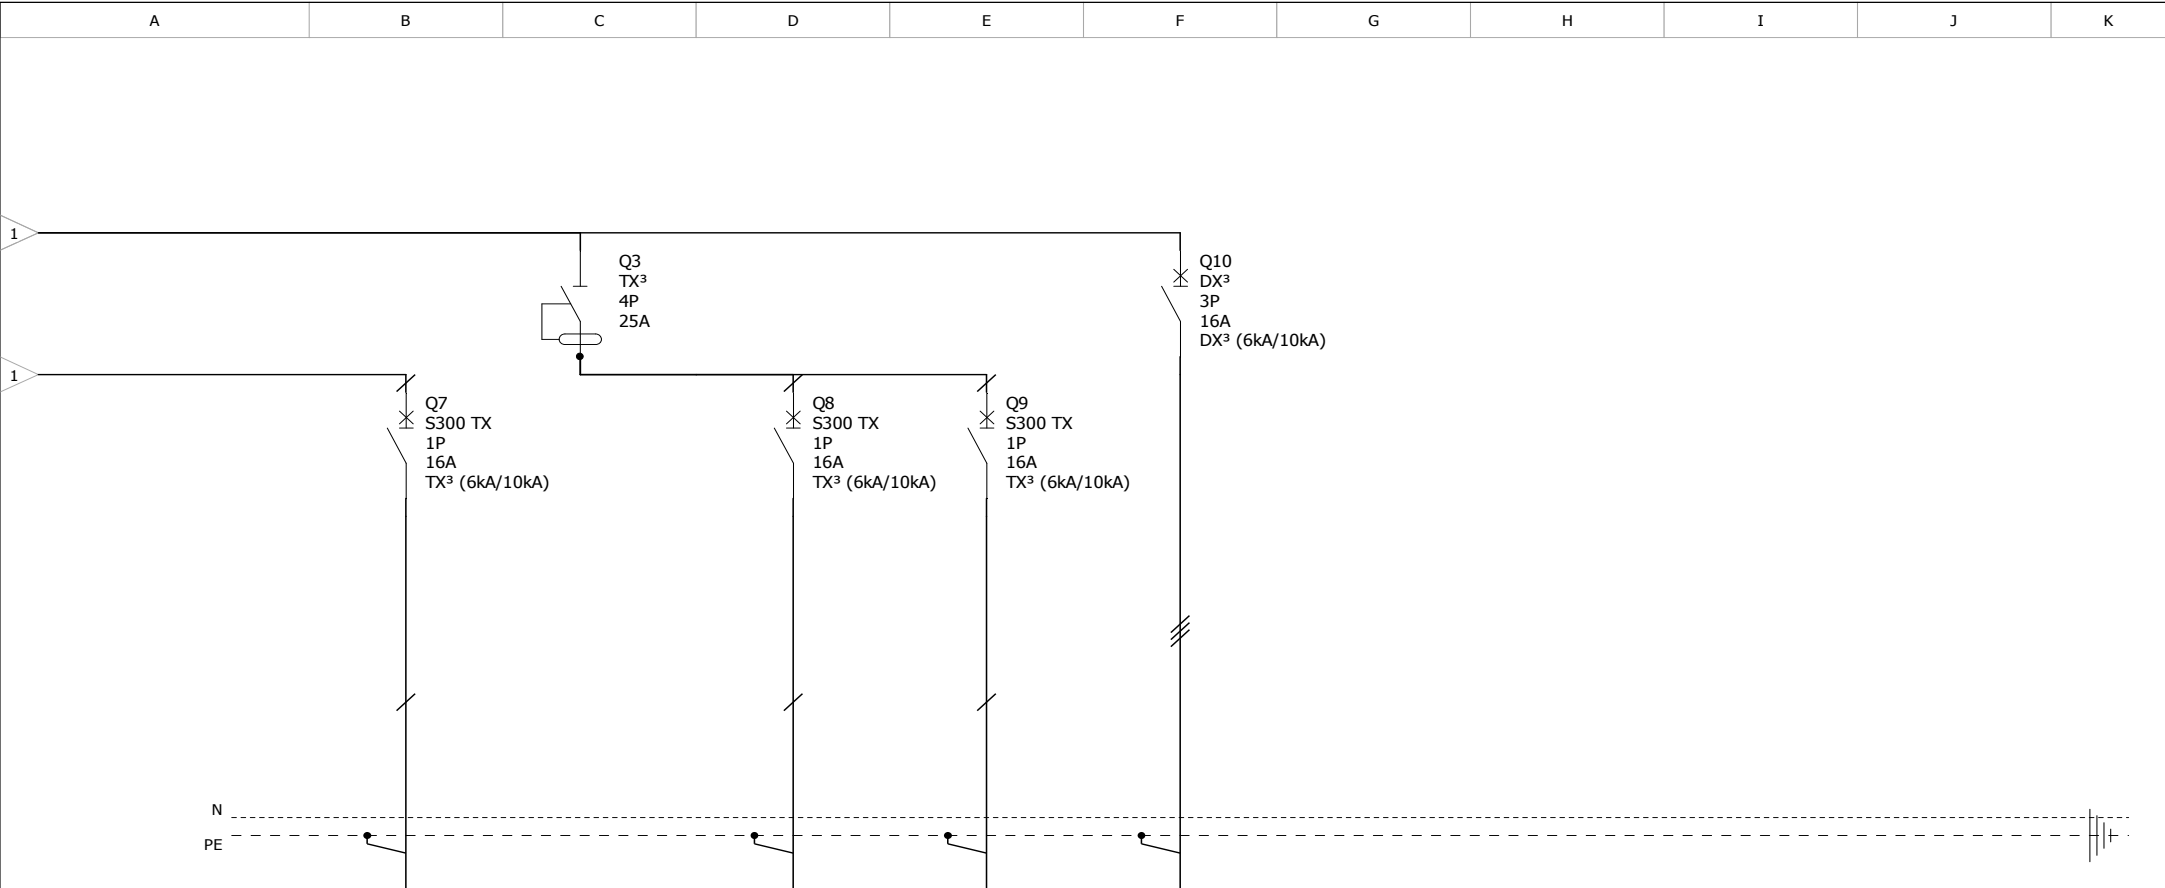


Oznaczenie urządzenia	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q2	Q5	Q6
Oznaczenie zacisku		101	102	103	104		201	202
Opis	Rozłącznik główny + GWP	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie terenu		Gniazda	Gniazda
Przekrój przewodu	4x6	4x1,5	3x1,5	3x1,5	5x6		3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YKY	YDY	YDY	YDY	YKY		YDY	YDY

	06 RYS E03				Nr. projektu:		C		F	
					Nr. rysunku:		B		E	
	TG				Data:		A		D	
						Autor:	AKS		Nr. akrusza:	1 / 3



Oznaczenie urządzenia	Q7	Q3	Q8	Q9	Q10				
Oznaczenie zacisku	203		204	205	301				
Opis	Gniazda		Gniazda	Gniazda	Zasilanie TK				
Przekrój przewodu	3x2,5		3x2,5	3x2,5	5x6				
Typ kabla	YDY		YDY	YDY	YDY				

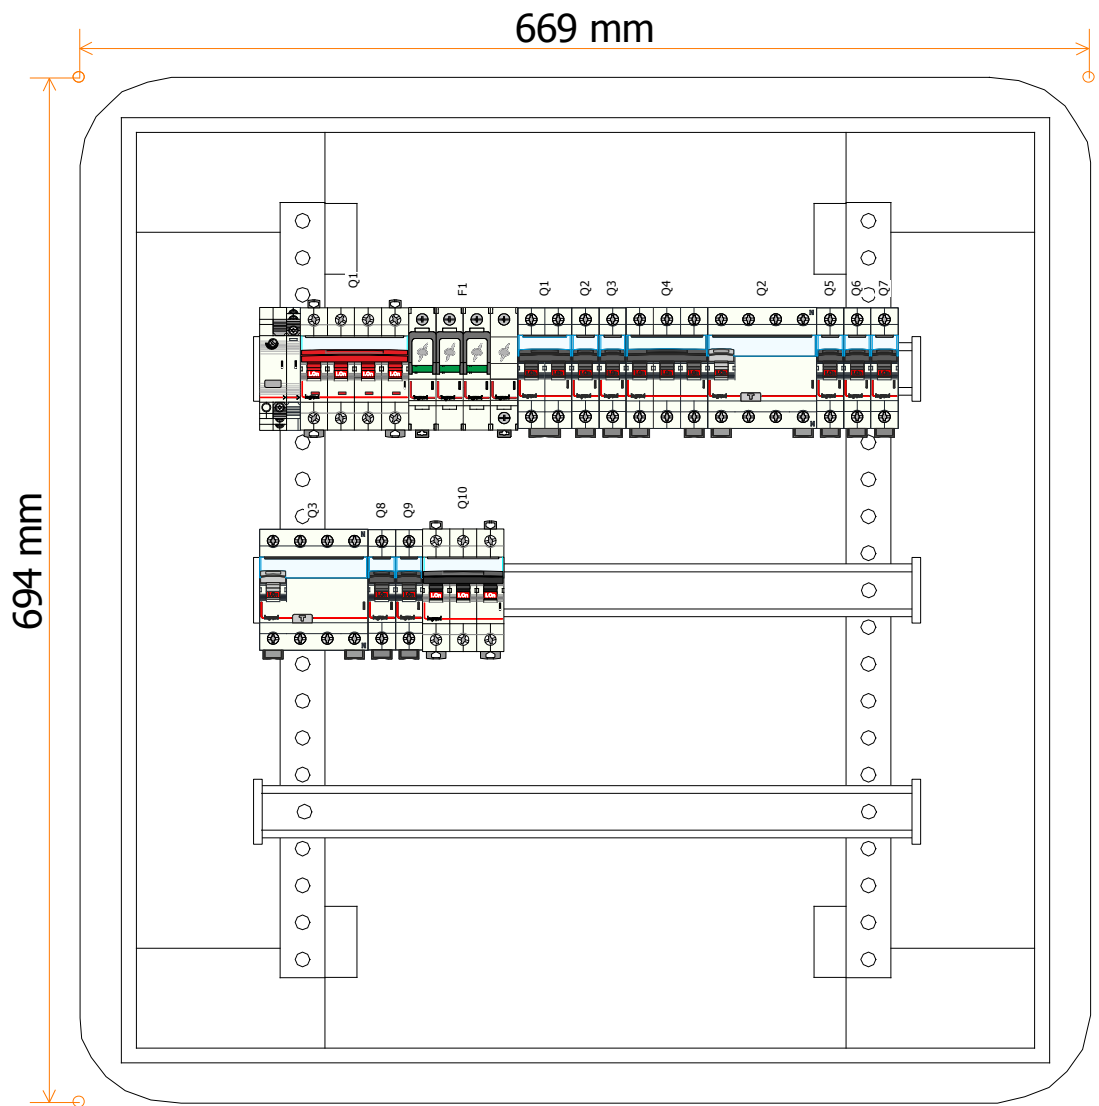

06 RYS E03

TG

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

E03

Autor:

AKS

Nr. akusza:

3 / 3

C
B
A

F
E
D