

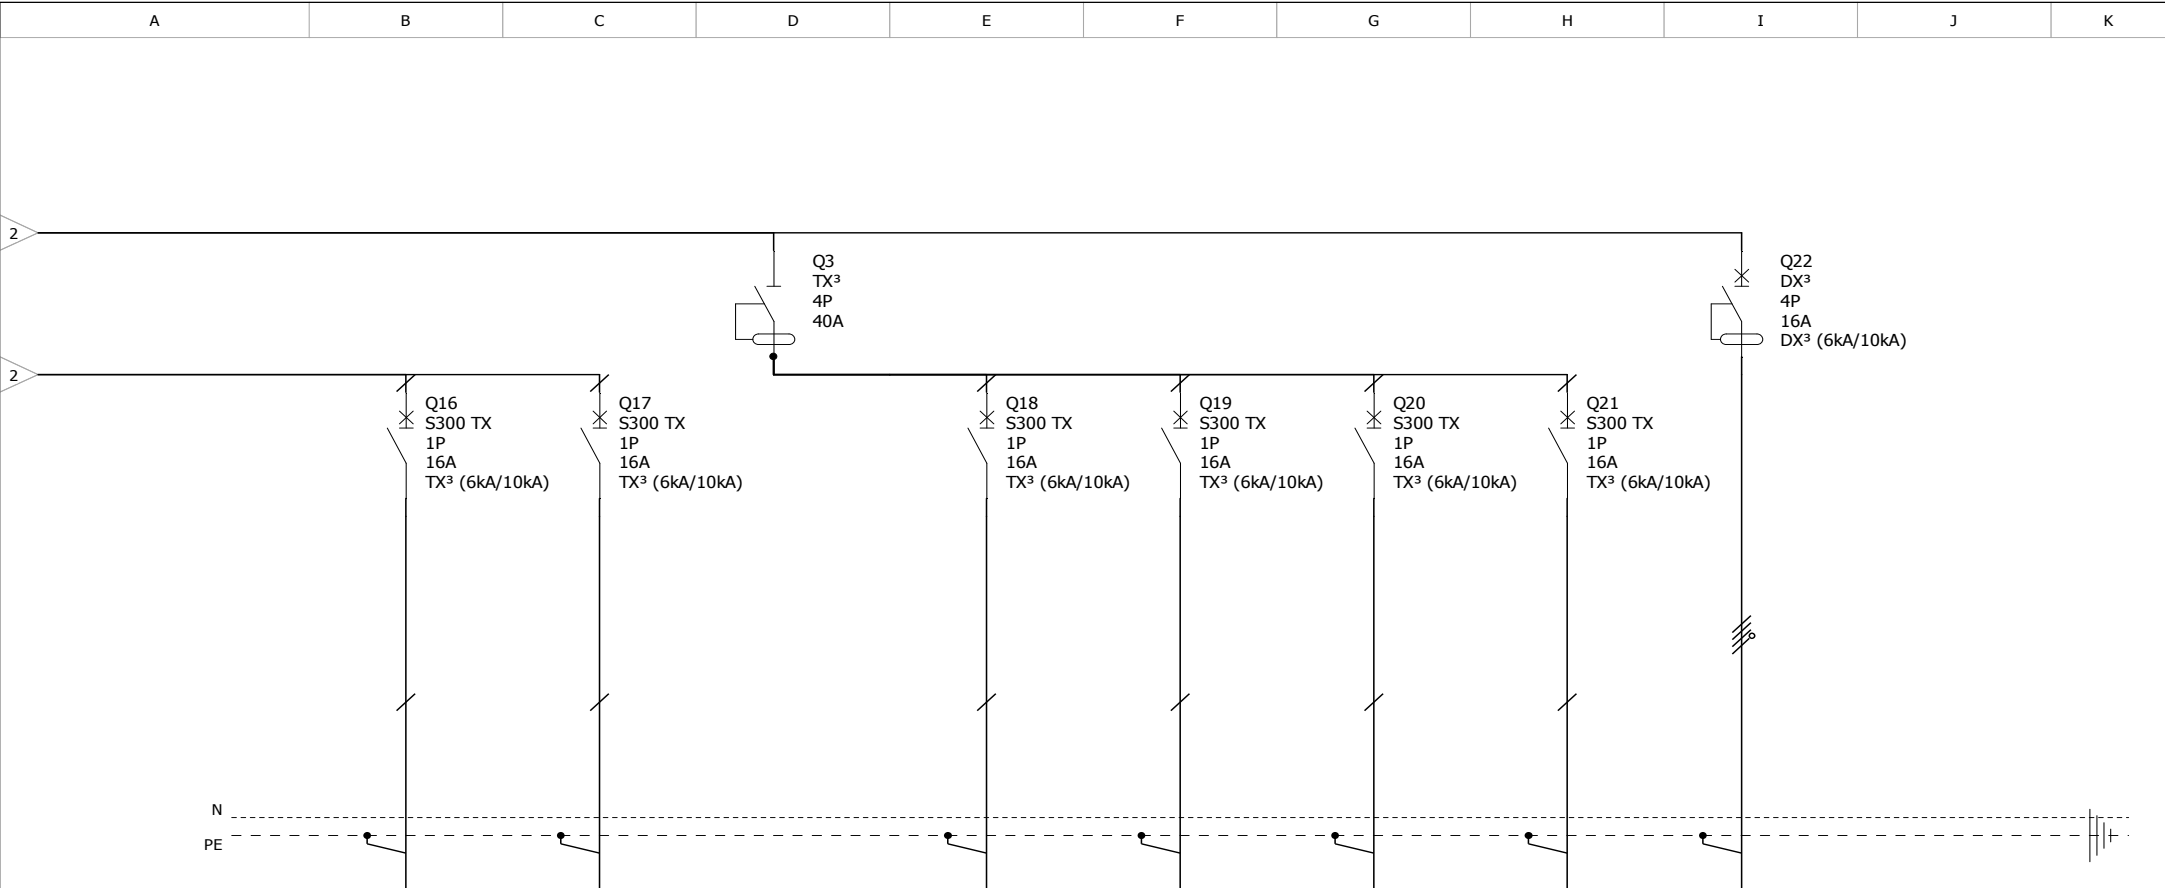


Oznaczenie urządzenia	Q9	Q1	Q10	Q11	Q12	Q13	Q2	Q14	Q15
Oznaczenie zacisku	105		201	202	203	204		205	206
Opis	Oświetlenie	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Boiler	Boiler	Boiler	Boiler	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Boiler	Boiler
Przekrój przewodu	5x6		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YKY		YDYp	YDYp	YDYp	YDYp		YDYp	YDYp

	07 RYS E03	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
		RG		A		D	
		Data:		Autor:	AKS	Nr. akusza:	2 / 4

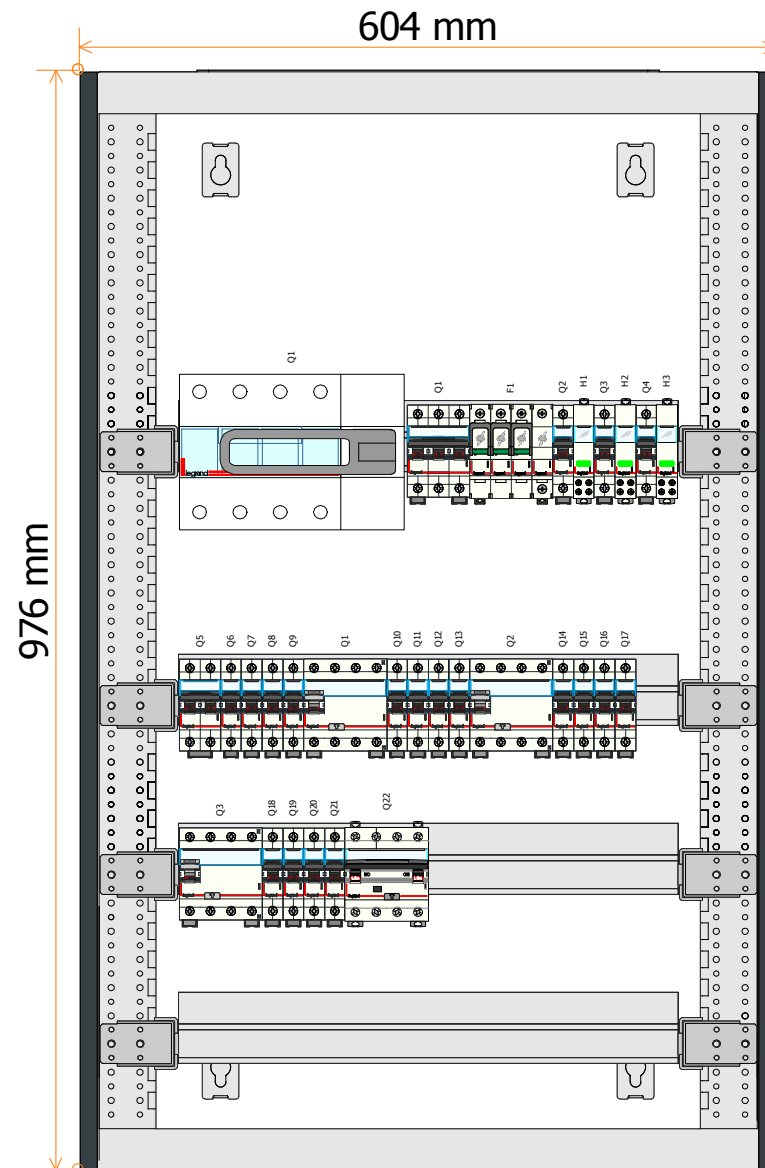

Oznaczenie urządzenia	Q16	Q17	Q3	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	
Oznaczenie zacisku	207	208		209	210	211	212	301	
Opis	Wentylator	Grzejnik	Zabezpieczenie różnicowo prądowe	Grzejnik	Gniazda	Gniazda	Gniazda	ZK teren	
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x6	
Typ kabla	YDYp	YDYp		YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YKY	



	07 RYS E03	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
		Data:		A		D	
	RG		Autor:	AKS	Nr. akusza:	4 / 4	